


- silové kabely
- ovládací kabely
- - - volitelné ovládací kabely

F1255	6	12	16
<b>JISTIČ - KABEL</b>			
BEZ	3C/16A	3C/10A	3C/10A
EL. KOTLE	5Cx2,5	5Cx1,5	5Cx1,5
EL. KOTEL 1 kW	3C/16A	3C/16A	3C/16A
	5Cx2,5	5Cx2,5	5Cx2,5
EL. KOTEL 2-4 kW	3C/16A	3C/20A	3C/20A
	5Cx2,5	5Cx4	5Cx4
EL. KOTEL 5-6,5 kW	3C/16A	---	---
	5Cx2,5		
EL. KOTEL 5-7 kW	---	3C/25A	3C/25A
		5Cx4	5Cx4
EL. KOTEL 9 kW	---	3C/25A	3C/25A
		5Cx4	5Cx4

Značení kabelů podle ČSN 33 0165

**Důležité upozornění:**

Tento výkres je pomůcka pro návrh zapojení tepelného čerpadla, nenahrazuje projektovou dokumentaci. Skutečné zapojení musí obsahovat všechny bezpečnostní prvky a musí být v souladu s platnými normami a předpisy.

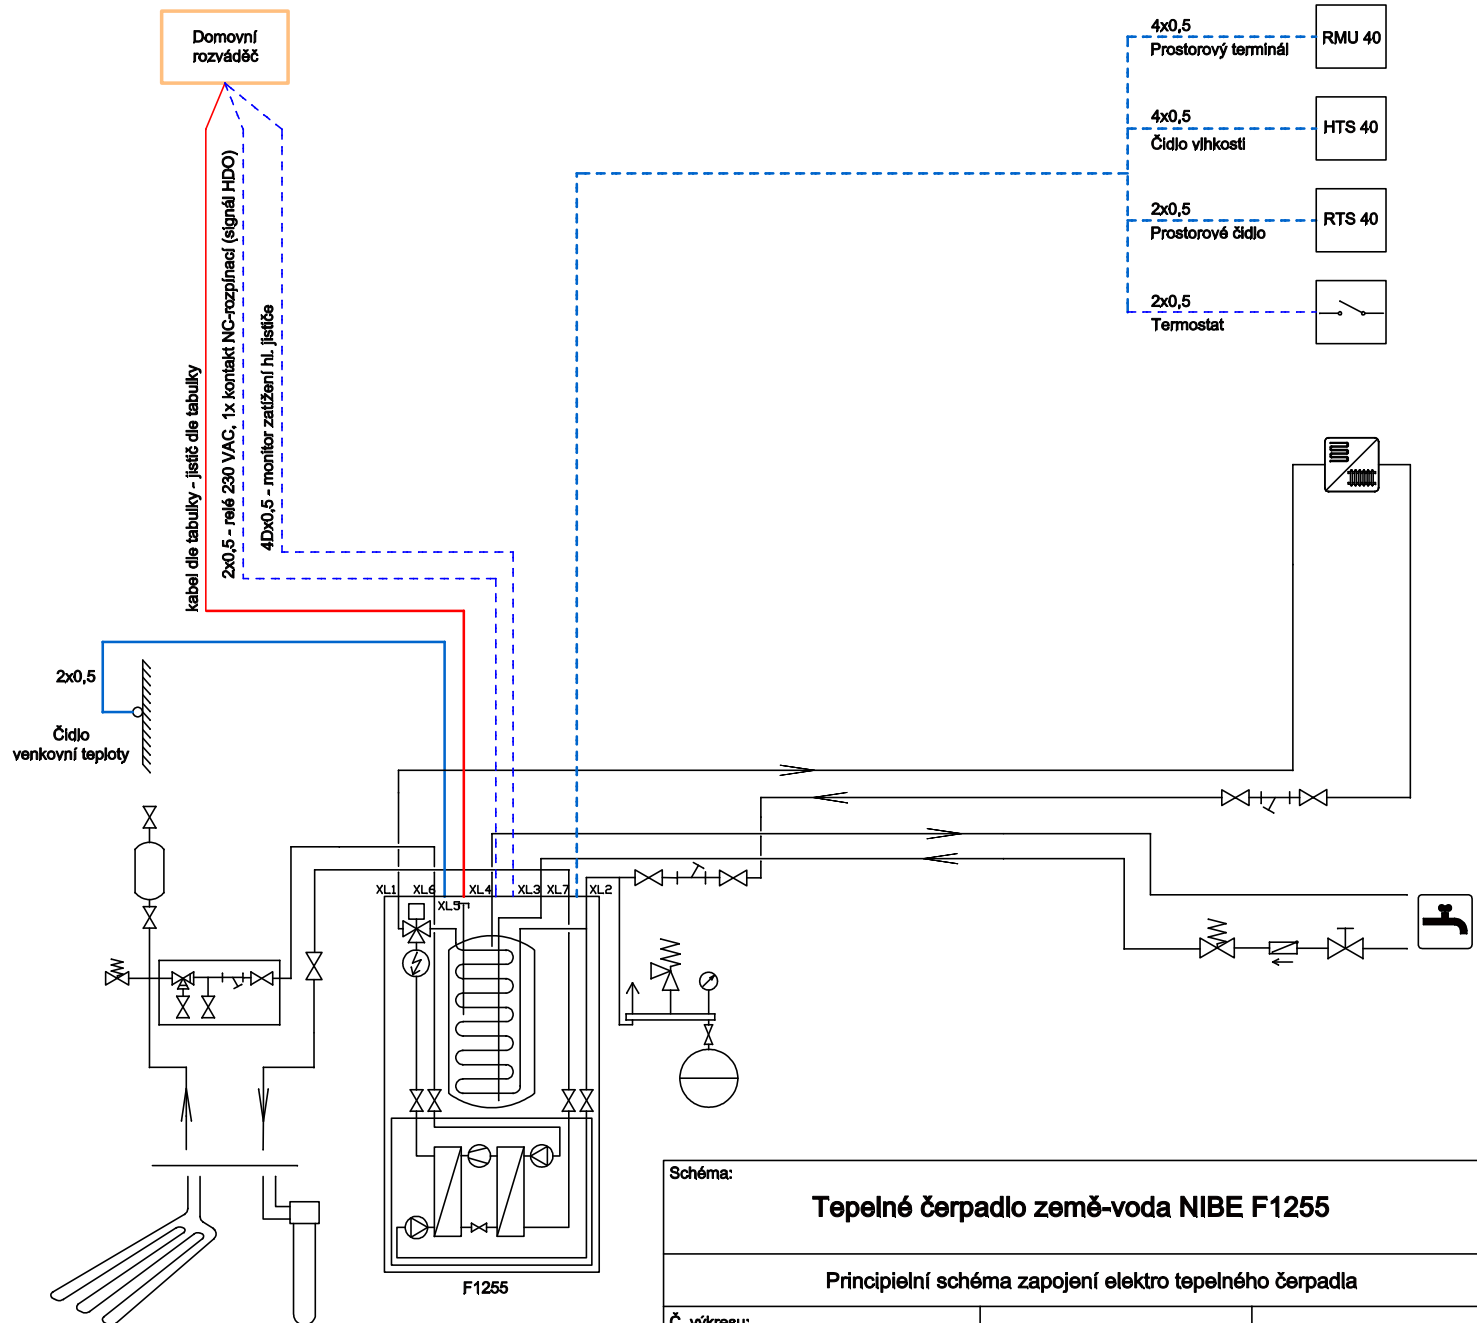

<b>Schéma:</b>	
<b>Tepelné čerpadlo země-voda NIBE F1255</b>	
Principiální schéma zapojení elektro tepelného čerpadla	
Č. výkresu:	F1255-ELP
Datum vydání:	Datum změny:
4/2018	
NIBE ENERGY SYSTEMS CZ Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou email: nibe@nibe.cz	