


- sílové kabely
- ovládací kabely
- - - voltelné ovládací kabely

F1345	24	30	40	60
JISTIČ - KABEL				
	3C/25A	3C/30A	3C/35A	3C/50A
	5Cx4	5Cx6	5Cx6	5Cx10

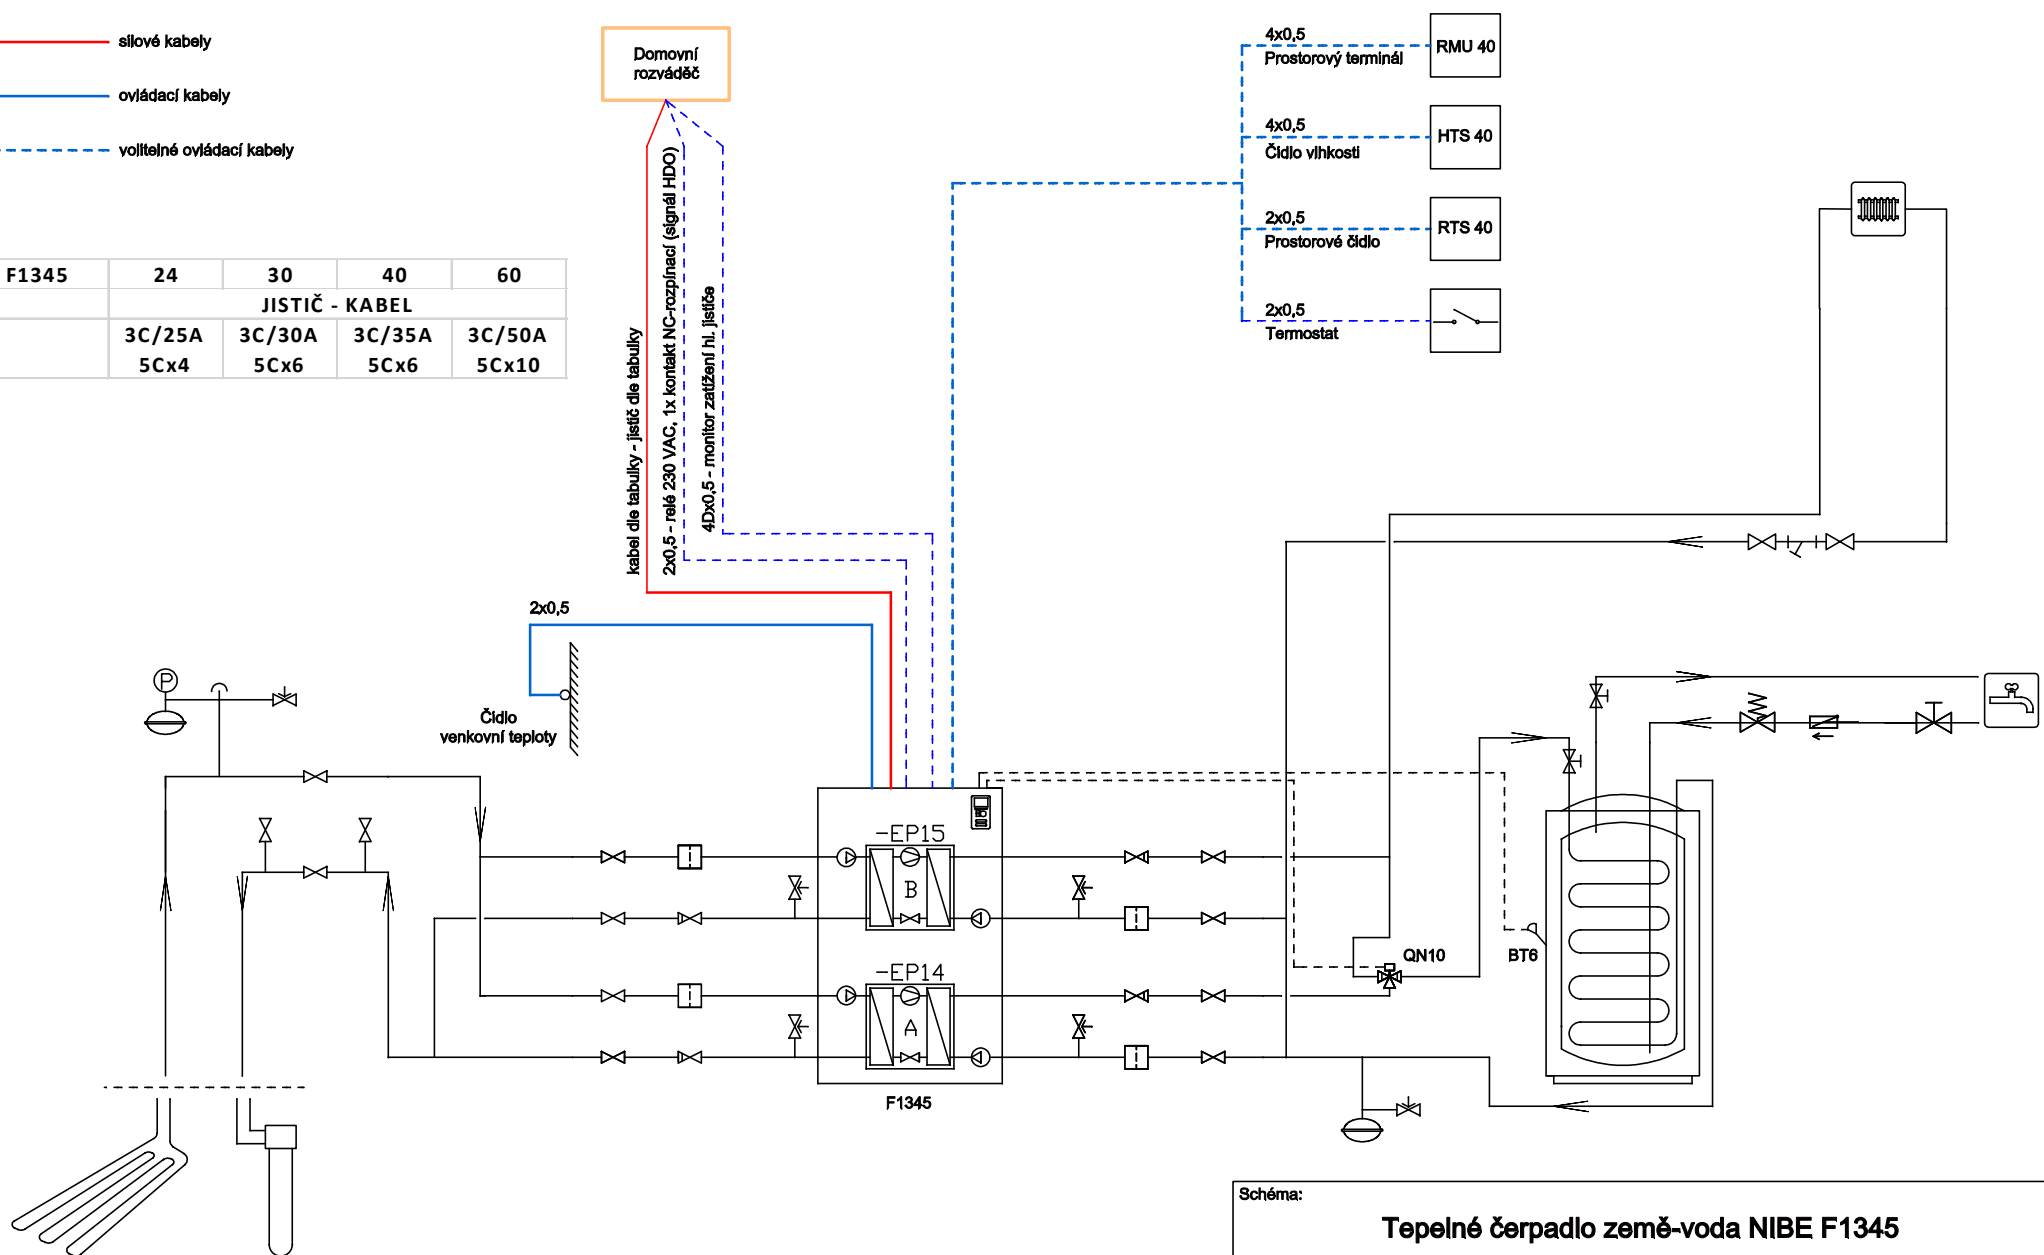

Značení kabelů podle ČSN 33 0165

**Důležité upozornění:**

Tento výkres je pomůcka pro návrh zapojení tepelného čerpadla, nenahrazuje projektovou dokumentaci. Skutečné zapojení musí obsahovat všechny bezpečnostní prvky a musí být v souladu s platnými normami a předpisy.

<b>Schéma:</b>	
<b>Tepelné čerpadlo země-voda NIBE F1345</b>	
Principiální schéma zapojení elektro tepelného čerpadla	
Č. výkresu:	F1345-ELP
Datum vydání:	Datum změny:
4/2018	
NIBE ENERGY SYSTEMS CZ Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou email: nibe@nibe.cz	