


- sílové kabely
- ovládací kabely
- - - - - volitelné ovládací kabely

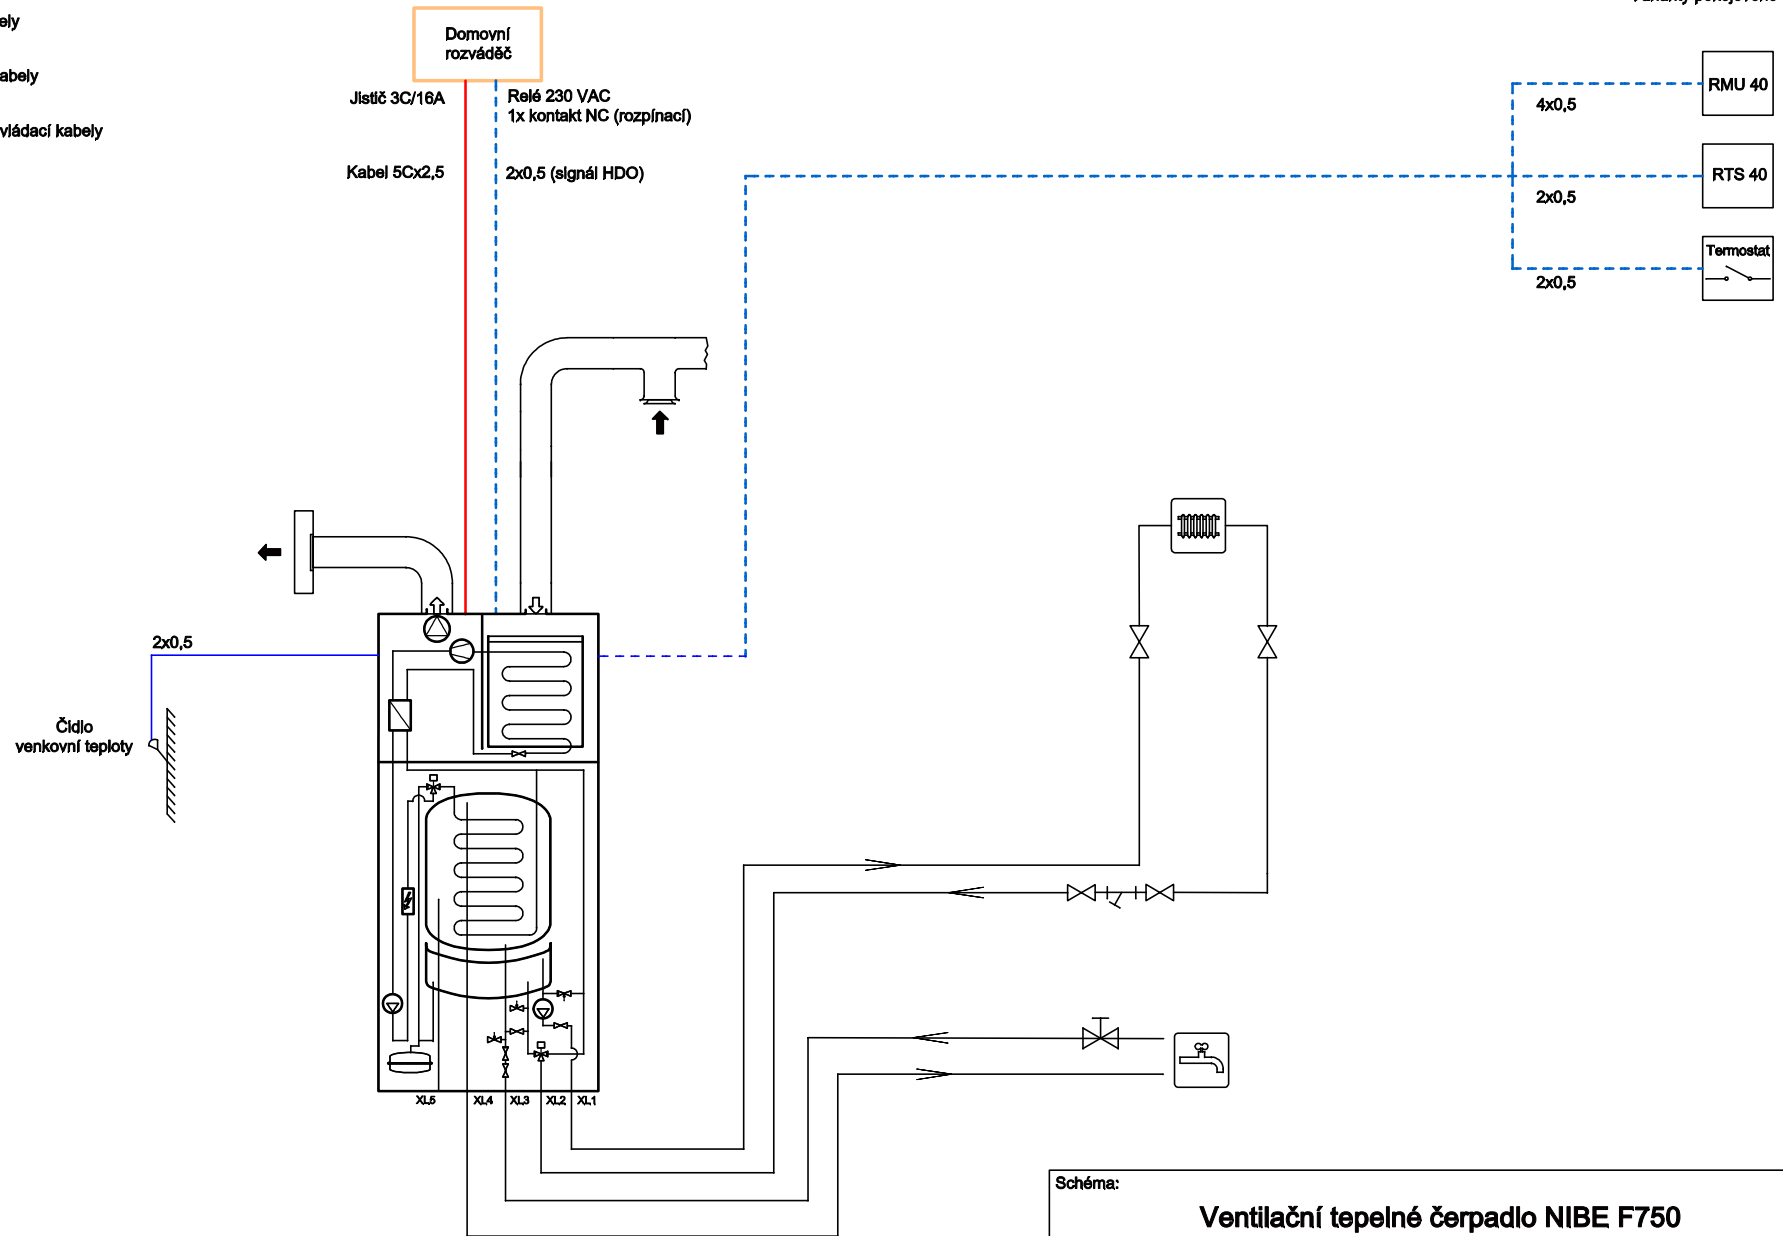

Značení kabelů podle ČSN 33 0165

Důležité upozornění:

Tento výkres je pomůcka pro návrh zapojení tepelného čerpadla, nenahrazuje projektovou dokumentaci. Skutečné zapojení musí obsahovat všechny bezpečnostní prvky a musí být v souladu s platnými normami a předpisy.

Schéma:		Ventilační tepelné čerpadlo NIBE F750	
Principiální schéma zapojení elektro tepelného čerpadla			
Č. výkresu:	F750-ELP		NIBE ENERGY SYSTEMS CZ Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou email: nibe@nibe.cz
Datum vydání:	Datum změny:		
2/2018			