


- silové kabely
- ovládací kabely
- - - - - voltelné ovládací kabely

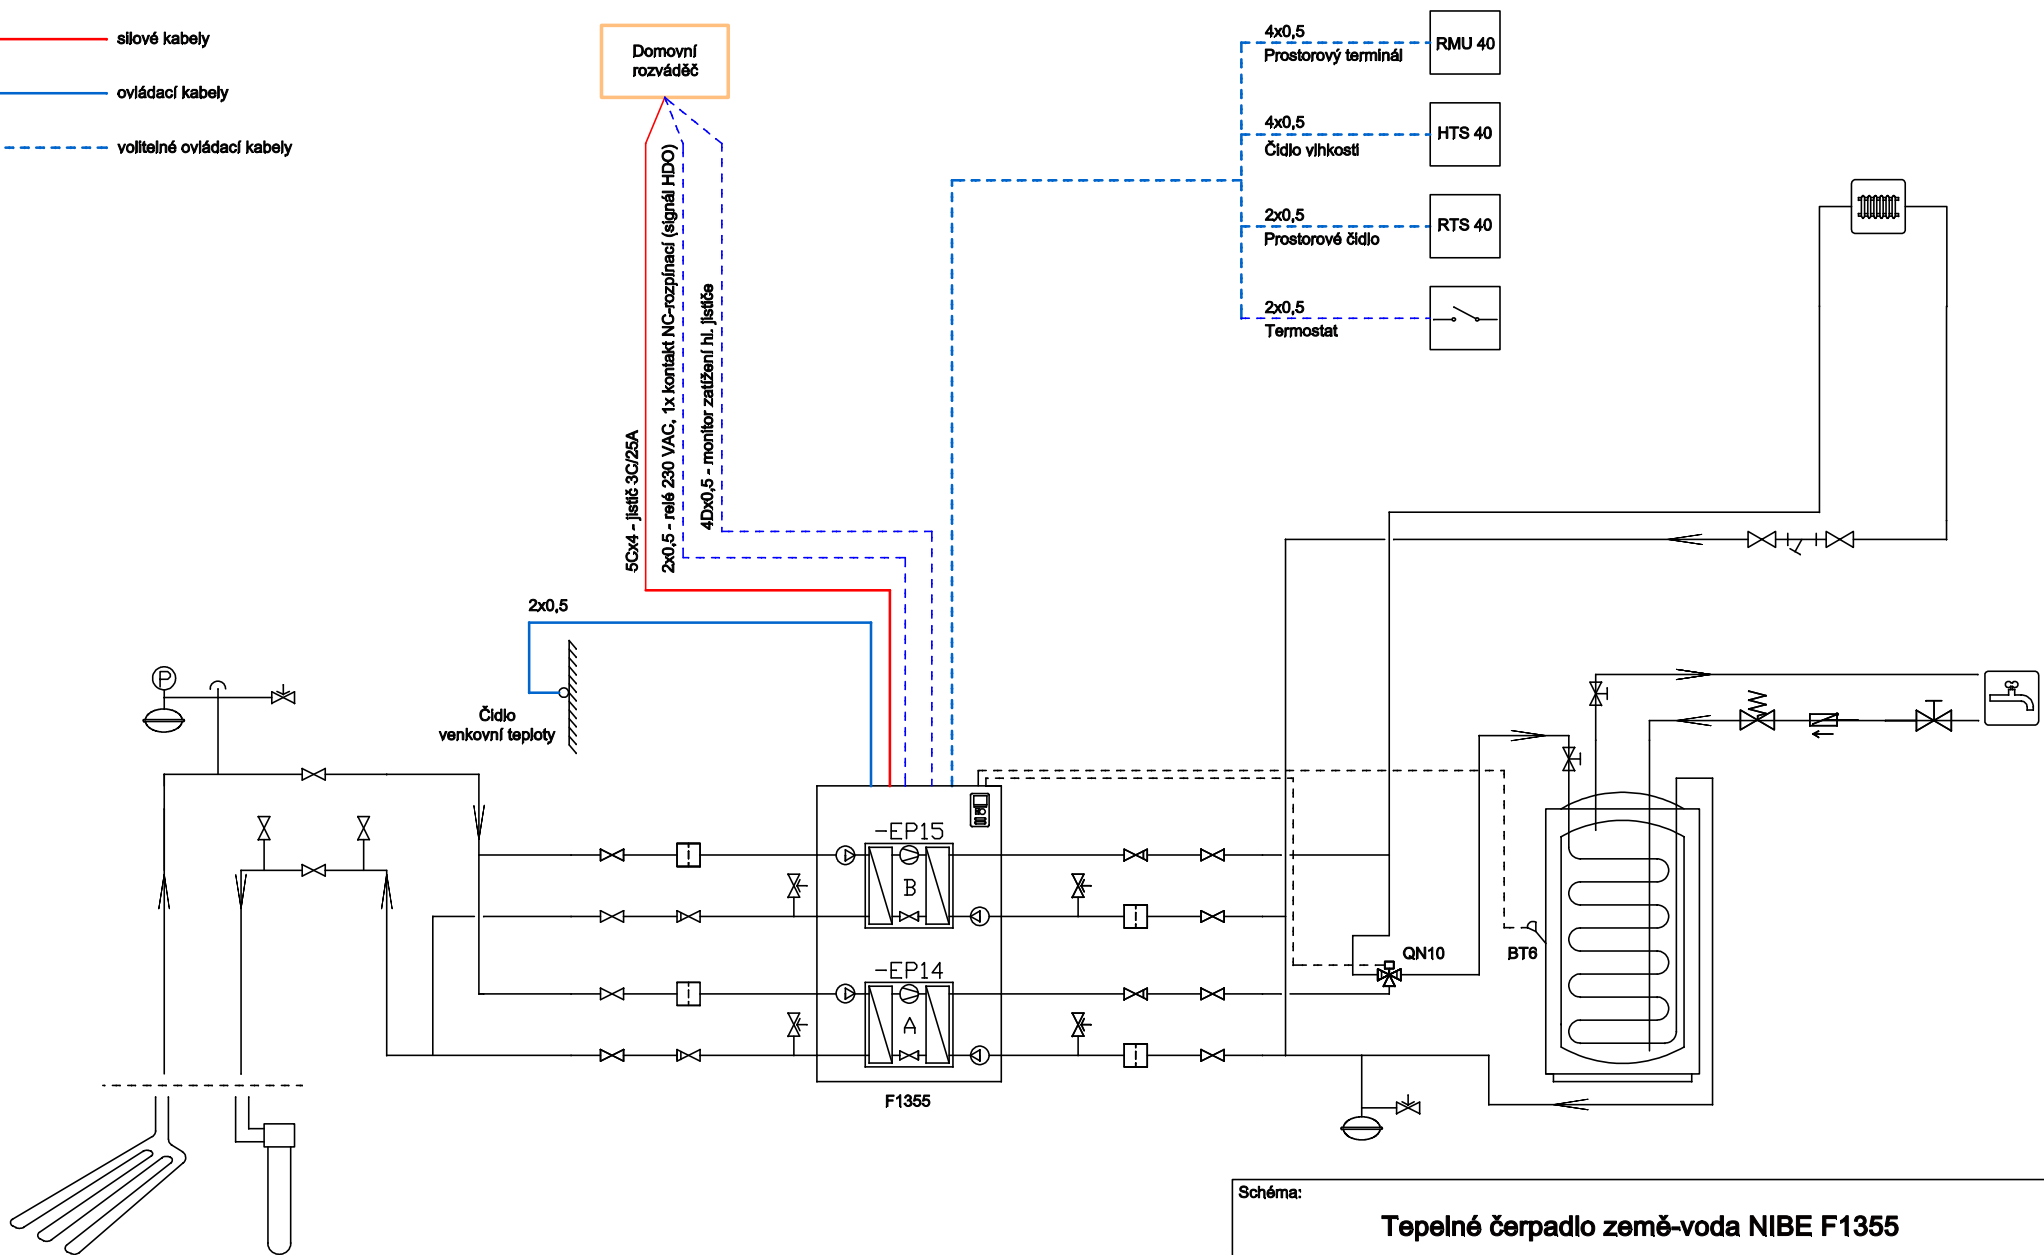

Značení kabelů podle ČSN 33 0165

**Důležité upozornění:**

Tento výkres je pomůcka pro návrh zapojení tepelného čerpadla, nenahrazuje projektovou dokumentaci. Skutečné zapojení musí obsahovat všechny bezpečnostní prvky a musí být v souladu s platnými normami a předpisy.

<b>Schéma:</b>	
<b>Tepelné čerpadlo země-voda NIBE F1355</b>	
Principiální schéma zapojení elektro tepelného čerpadla	
Č. výkresu:	F1355-ELP
Datum vydání:	4/2018
Datum změny:	
<b>NIBE</b>	
NIBE ENERGY SYSTEMS CZ Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou email: nibe@nibe.cz	