


- sílové kabely
- ovládací kabely
- - - volitelné ovládací kabely

TYP TČ	JISTIČ	KABEL
F2040-6	1C/16A	3Cx2,5
F2040-8	1C/16A	3Cx2,5
F2120-8 400V	3C/10A	5Cx1,5
F2120-8 230V	1C/16A	3Cx2,5

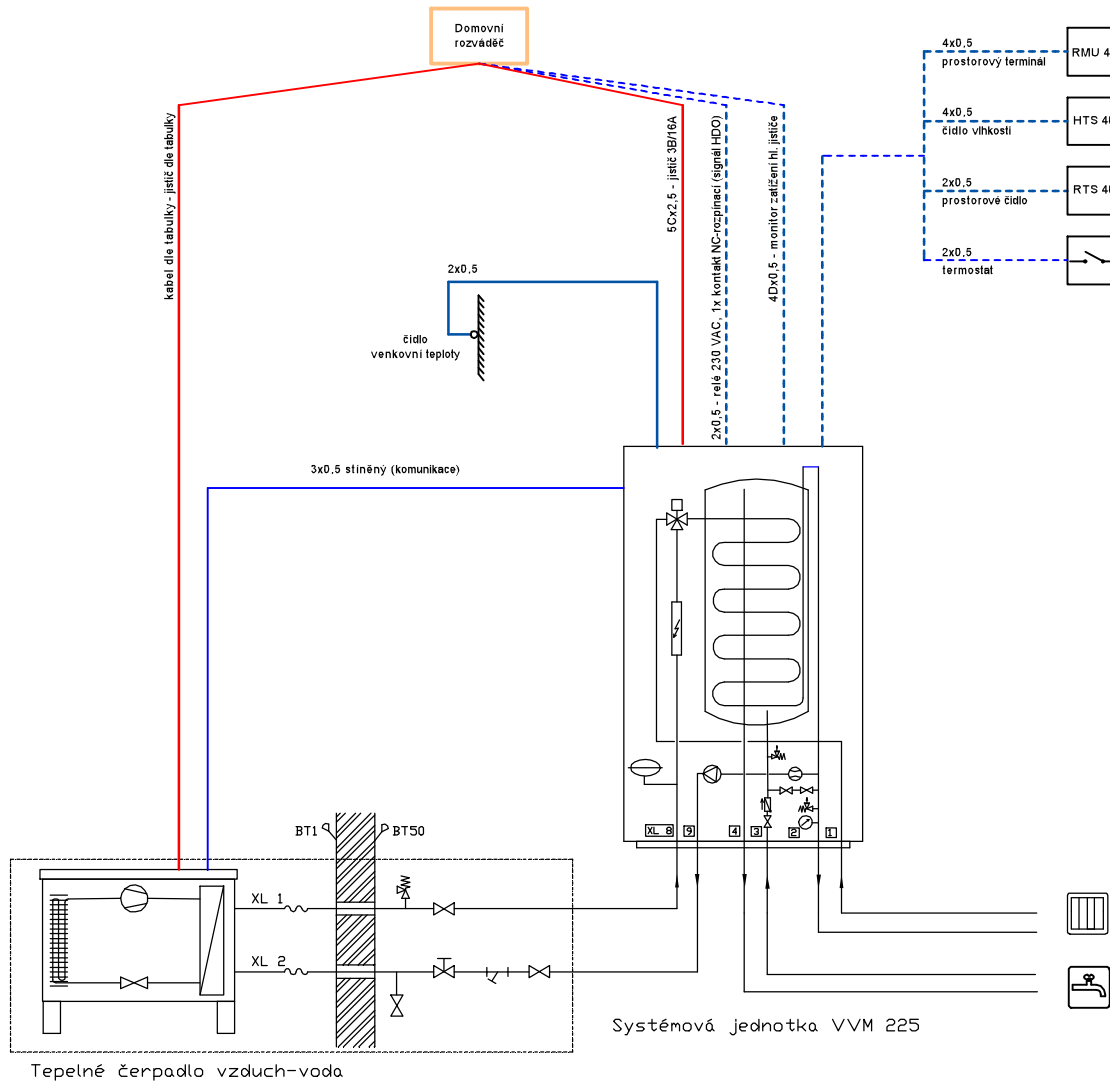

Značení kabelů podle ČSN 33 0165

**Důležité upozornění:**

Tento výkres je pomůcka pro návrh zapojení tepelného čerpadla, nenahrazuje projektovou dokumentaci. Skutečné zapojení musí obsahovat všechny bezpečnostní prvky a musí být v souladu s platnými normami a předpisy.

Schéma:		VVM225 + F2040 / F2120	
Principiální schéma zapojení elektro tepelného čerpadla			
Č. výkresu:	VVM225-ELP		NIBE ENERGY SYSTEMS CZ Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou email: nibe@nibe.cz
Datum vydání:	6/2019		